

PÄÄTÖS
Nro 34/2016/2
Dnro PSAVI/211/2016
Annettu julkipanon jälkeen
23.6.2016

ASIA Siikajoen ja Hailuodon välisen merikaapelin rakentaminen ja valmistelu-
lupa, Siikajoki ja Hailuoto

HAKIJA Elenia Oy
PL 2
33901 TAMPERE

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
HANKETTA KOSKEVA PÄÄTÖS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	4
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus	4
Merialue ja sen käyttö	5
Rantautumisalueet ja niiden maankäyttö.....	6
Natura-alueet ja muut suojelualueet.....	7
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus.....	8
Kiinteistötiedot ja sopimukset.....	8
Hankkeen vaikutukset.....	8
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	9
Lausunnot.....	9
Hakijan selitys.....	12
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	14
Pääasiasratkaisu	14
Lupamääräykset	14
RATKAISUN PERUSTELUT	16
Pääasiasratkaisun perustelut.....	16
Lupamääräysten perustelut	16
Sovelletut säännökset.....	17
Valmistelulupa	17
Perustelut	17
Sovelletut säännökset.....	17
Lausuntoihin vastaaminen	17
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	18
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	18
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	18
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	18
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	18
MUUTOKSENHAKU	20

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Elenia Oy on 22.1.2016 aluehallintovirastossa vireille panemassaan sekä myöhemmin täydentämässään ja muuttamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Siikajoen ja Hailuodon välisen merikaapelin rakentamiseen Siikajoen ja Hailuodon kunnissa.

Hakija on lisäksi pyytänyt vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Perusteluinaan hakemukselle hakija on todennut, että kevät on merenkäynnin kannalta edullisin ajankohta kaapelin asentamiseen. Lupaa töiden valmisteluun haetaan, jotta varsinainen kaapelin asennus olisi mahdollista toteuttaa viipymättä luvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Valmisteleviin töihin kuuluu merikaapelilinjan, kaivettavien osuukien, rantautumispaikkojen sekä rantautumispaikan ja muuntajan välisen kaivannon mittaus ja maastoon merkitseminen. Hakijan mukaan valmistelevat työt ovat sellaisia, jotka eivät vaadi ennallistamista ja vakuuden määräämistä ennallistamista varten.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 § 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVA PÄÄTÖS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 2.11.2015 antamallaan päätöksellä myöntänyt Elenia Oy:lle luvan poiketa rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteen IV(b) tiukasti suojellun upossarpion rauhoitusmääräyksistä. Poikkeamislupa on voimassa 31.12.2019 saakka.

Hailuodolla kaapelin rantautumispaikka sijaitsee Hailuodon rantayleiskaavassa (16.11.1999) maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jolla muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta välttämätön rakentaminen on kielletty (kuva 9). Rantautumispaikan läheisyydessä sijaitsee kolme loma-asuntoa, jotka on rantayleiskaavassa varustettu merkinnällä RA-2. Näistä rantautumispaikkaa lähinnä oleva sijaitsee rantautumispaikasta noin 100 m koilliseen.

Mantereen puolen rantautumispaikka sijoittuu Siikajoen rantayleiskaavassa lähivenevalkama-alueelle (LVL). Rantautumispaikasta noin 300 m etelään sijaitsee loma-asutusta. Alueelle jo sijoittunut loma-asutus on huomioitu myös Siikajoenrantayleiskaavassa (RA-3).

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Lupaa haetaan 20 kV merikaapelin asentamiseen Hailuodon ja mantereen välille. Hanke sijoittuu Hailuodon ja Siikajoen kuntien alueelle. Hailuodon ja mantereen välissä on ennestään yksi merikaapeli. Uuden merikaapelin ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Hailuodon sähköjakeluverkon toimintavarmuutta. Uusi merikaapeli kasvattaa toimitusvarmuuden lisäksi sähkönsiirtokapasiteettia mantereen ja Hailuodon välillä.

Hanke on tarpeellinen, koska nykyisen merikaapelin vikaantuessa ei varayhteyttä ole käytössä. Merikaapelin vikaantuessa myös Huikun tuulivoimala joudutaan pysäyttämään, koska kyseisen tuulivoimalan toiminta ei ole mahdollista saarekekäytössä, ja uusiutuva energia jää hyödyntämättä. Nykyisen merikaapelin vikaantuessa Hailuodon sähkö on aina tuotettava erillisillä dieselgeneraattoreilla kunnes merikaapeli saadaan korjattua. Generaattoreilla sähkön tuottaminen on epävarmaa ja merikaapelin korjaus kestää pitkään.

Uudella merikaapelilla toteutettu varayhteys on tällä hetkellä ainoa teknisesti ja taloudellisesti varteenotettava vaihtoehto Hailuodon sähköjakelun varmistamiseksi.

Uuden merikaapelin suunniteltu reitti noudattaa suurimmaksi osaksi maakuntakaavaan merkittyä ohjeellista pääsähköjohdon linjausta. Uuden merikaapelin pituus merialueella on noin 10 km.




Yleiskartta. Olemassa oleva merikaapeli ja uuden kaapelin suunniteltu reitti.

Merialue ja sen käyttö

Kaapeli on tarkoitus sijoittaa Siikajoen ja Hailuodon väliselle merialueelle. Mantereen ja Hailuodon välinen etäisyys on lyhimmillään noin 6 km. Suunnitellun kaapelin pituus on noin 10 km. Suunniteltu reitti noudattaa maakuntakaavan reittiä ja kiertää Hailuodon eteläosassa sijaitsevan Isomatala-Maasyvänlahden Natura-alueen.

Hailuodon eteläpuolella on Isomatala-niminen matalikko, josta ei ole saatavissa syvyystietoja. Suunniteltu kaapelireitti kulkee kartoittamattoman matalikon länsipuolelta alueella, jossa syvyystietojen perusteella on tarpeeksi syvää kaapelin asentamiseksi ilman kaivutöitä. Kartoittamattomaa matalikkoa on myös sekä mantereella että Hailuodon rannan läheisyydessä. Kartoitetulla merialueella suunnitellun kaapelin läheisyydessä merialueen syvyys vaihtelee välillä 0,8 ... 10,5 m. Suunnitellun kaapelireitin rantojen läheisyydessä olevilla kartoittamattomilla matalikoilla merialueen syvyys kartoitetaan ennen kaapelin asentamista.

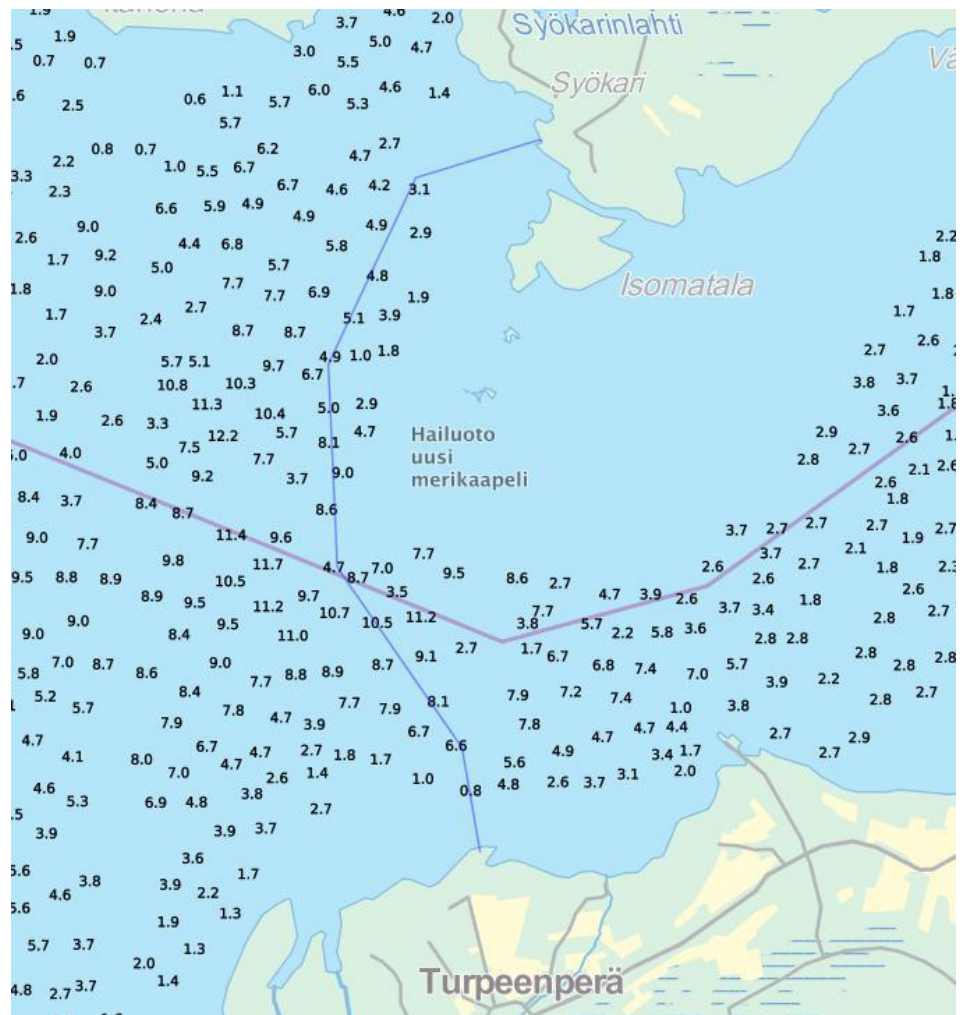

Merialueen syvyys.

Ilmatieteenlaitos mittaa meriveden korkeutta Suomen rannikolla neljällätoista asemalla eli mareografilla. Mareografit on sijoitettu riittävän lähelle toisiaan, jotta vedenkorkeuden muutokset voidaan laskea melko tarkasti

koko Suomen rannikkoalueella. Hakemuksen kohdetta lähinnä oleva mitausasema sijaitsee Oulussa ja meren pinnan tasoa on Oulun mittausasemalla mitattu vuodesta 1922 lähtien. Meren ylimmäksi pinnaksi on seurantavuosien aikana mitattu +183 cm (14.1.1984) ja alimmaksi pinnaksi -131 cm (14.1.1929) teoreettiseen keskivedenkorkeuteen verrattuna. Meren pinnan korkeuden vaihteluväli on viimeisen vuoden aikana ollut noin 1,2 m Kaapelin sijoituspaikan lähialueella ei hakijan tiedon mukaan ole ennestään meren pohjaan sijoitettuja kaapeleita tai johtoja. Kaapelin sijoituspaikan läheisyydessä ei ole tunneleita. Mantereen ja Hailuodon välillä on olemassa oleva meren pohjaan sijoitettu kaapeli.

Suunniteltu kaapelilinjaus kulkee maakuntakaavaan merkityn veneväylän poikki. Veneväylän ja suunnitellun kaapelin kohtaustapaikalla pohjan syvyys on merikartan mukaan noin 7–8 metriä. Veneväylän harausvyvyys on kartan mukaan 1,8 m, joten suunniteltu merikaapeli alittaa noin 5 metrin syvyydeltä veneväylän.



Kuva merikartasta, jossa näkyy veneväylä.

Kalastusta ei ole hakijan tiedon mukaan Hailuodon ja Siikajoen välisellä merialueella rajoitettu vuosittain erikseen määrättävissä olevaa lohenkalastuskieltoa lukuun ottamatta.

Rantautumisalueet ja niiden maankäyttö

Maan pinta on lähellä meren pintaa sekä Siikajoen että Hailuodon puoleisessa rantautumiskohdassa sekä niiden läheisyydessä. Ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelun mukaan kumpikaan suunniteltu rantautumispaikka ei kuitenkaan sijoitu havaitulle tai määritellylle tulva-alueelle tai tulvariskialueelle.

Kummassakin vaihtoehdossa maaperä kaapelin rantautumiskohdassa on vähintään yhden metrin syvyyteen irtomaata eikä kallio mitä ilmeisimmin vaikuta myöskään kaapelin asentamiseen rantautumispaikan ja muuntamon välillä. Maaperä on Siikajoen puoleisessa rantautumispaikassa hiekkaa ja Hailuodon puoleisessa rantautumispaikassa hienoa hiettaa. Myöskään merialueella ei ole odotettavissa kalliokareja vaan meren pohja on todennäköisesti sedimenttiä koko suunnitellun linjan alueella.

Kaapelin rantautumispaikkojen läheisyydessä ei ole tiedossa mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita.

Natura-alueet ja muut suojelualueet

Suunnitellun merikaapelin linjaus ei sijoitu Natura-alueelle, mutta kulkee Isomatala-Maasyvänlahden Natura-alueen luoteispuolelta noin 150 etäisyydeltä. Hakija on teettänyt Natura-arvioinnin tarveharkinnan, jonka on johtopäätöksenä todettu, että kaapelin asentamisen ei arvioida heikentävän Isomatala-Maasyvänlahden luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettua vaikutusten arviointia ole tarpeen laatia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut asiasta 4.11.2015 päivätyn lausunnon, jonka mukaan Natura-arvioinnin laatiminen hankkeesta ei ole tarpeen.



Natura-alueet.

Siikajoen puolella välittömästi merikaapelin rantautumispaikan itäpuolelle sijoittuu luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltu luontotyyppi, Lintusäikän merenrantaniitty. Alueen rajausta jää kuitenkin rantautumispaikan sekä rannan ja muuntajan välille suunnitellun kaivannon itäpuolelle ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus on katsonut, että kaapelin rantautuminen ja sijoitus suunniteltuun kaivantoon ei heikennä luontotyyppin ominaispiirteitä eikä poikkeamislupaa siltä osin tarvita.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Hankkeessa on tarkoitus sijoittaa Siikajoelta Hailuotoon merenpohjassa kulkeva vesistövoimakkaapeli (ns. merikaapeli) tekniseltä nimeltään AHXAMKPJ-W3x150. Kaapeli on alumiinijohtiminen PEX-muovieristeen 20 kV vesitiivis vesistökaapeli, jonka ulkohalkaisija on 90 mm ja paino 11500 kg/km.

Kaapeli lasketaan vapaasti meren pohjaan. Rannoilla kaapeli asennetaan kaivamalla maahan rantaan rakennettavaan muuntamoon asti. Rantavedessä kaapeli kaivetaan pohjaan, kun kaapelin ja meren pinnan välinen etäisyys on meren alavedenpinnan korkeudesta mitattuna vähintään 2,0 m. Kaapeli asennetaan mahdollisimman kapeaan kaapeliojaan. Kaapelin asennussyvyys on vähintään 0,7 m. Kaapelin asentaminen toteutetaan standardin SFS 6000-8-814 mukaisesti.

Kaapeli on tarkoitus asentaa vuosien 2016–2017 aikana. Merenkäynnin kannalta edullisin asennustyön ajankohta on kevät. Kaapelia ei asenneta meren ollessa jäässä.

Kiinteistötiedot ja sopimukset

Merikaapelin rantautumistilat Hailuodon puolella ovat Kästämä (72-402-31-25) ja Hailuodon jakokunnan yhteinen alue (72-878-7-1) sekä Siikajoen puolella Siikajoen jakokunta (748-876-1-0). Maa-alueet ovat yksityisen sekä osakaskuntien omistuksessa. Merikaapelin kohdalla yleiset vesialueet (72-894-1-0 ja 748-894-1-1) ovat Suomen valtion/Metsähallituksen omistuksessa.

Hakijalla on suostumukset / sopimukset kaapelin sijoittamisesta maa- ja vesialueille.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeella ei arvioida olevan pysyviä haitallisia vaikutuksia veden laatuun, kalastukseen, vesialueen tai rantautumisalueiden virkistyskäyttöön ja muuhun vesistön käyttöön eikä Natura- tai suojelualueisiin. Kaapelin suunnitellun linjan kohdalla tavatun rauhoitetun upossarpion rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt luvan. Asentamisen aikana veneiden kulkua veneväylällä saatetaan joutua lyhytaikaisesti rajoittamaan tai ohjaamaan. Kaapelin asennus saattaa aiheuttaa lyhytaikaista veden samentumista. Kaapelin asennuksesta tai käytöstä ei aiheudu korvattavaa haittaa.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Rovaniemen kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 9.5.2016. Kuulutus on ollut nähtävillä Siikajoen ja Hailuodon kunnissa sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 8.4.–9.5.2016 välisenä aikana. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu 8.4.2016 sanomalehti Kalevassa.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousviranomaiselta, Metsähallitukselta, Liikenneviraston Meriväylät-yksiköltä, Museovirastolta sekä Rovaniemen kaupungilta ja sen ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Hakemuskuulutus sekä keskeiset osiot hakemusasikirjoista on julkaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Lausunnot

1) **Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on lausunnossaan todennut, että rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöstä voi aiheutua lyhytaikaista ja paikallista veden samentumista sekä lyhytaikaista häiriötä veneiden kululle. Haettu valmistelulupa mittaus- ja merkitsemistöille voidaan myöntää tuottamatta vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa.

ELY-keskus on lausunnossaan 4.11.2015 todennut, että luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun Natura-arvioinnin laatiminen hankkeesta ei ole tarpeen. Päätöksellään 2.11.2015 ELY-keskus on myöntänyt hakijalle luvan poiketa rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteen IV(b) tiukasti suojellun upossarpion rauhoitusmääräyksistä luvassa määrätyillä ehdoilla.

2) **Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta** on Hailuodon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lausunnossaan todennut, että ELY-keskuksen upossarpiota koskevassa poikkeusluvassa edellytetään upossarpiokartoitusta suunnitellulla reitillä Siikajoella ennen kaapelin laskua. Ympäristötoimen käsityksen mukaan kaapelin asennus voinee siten tapahtua aikaisintaan keväällä 2017.

Keväällä Hailuodon ja Siikajoen välistä muuttaa runsaasti vesilintuja pohjoisemmille pesimäalueille. Paikallisten lintujen pesimäluodot jäävät etäälle suunnitellulta reitiltä. Suunnitellun kaapelireitin alueelle saattaa myös kertyä ruokailevia lintuja, jotka voivat joutua siirtymään laskutyön alta. Ympäristötoimen käsityksen mukaan hankkeella ei ennakolta arvioiden ole käytännön vaikutuksia paikalliseen tai muuttavaan linnustoon.

3) **Siikajoen kunta, kunnanhallitus** on lausunnossaan todennut, että suunniteltu merikaapelin asennus Hailuodon ja Siikajoen Lampelanrannan välille ei vaikeuta Siikajoen rantayleiskaavassa alueelle osoitettua maankäyttöä. Tämä edellyttää, että merikaapeli on riittävän selkeästi merkitty haminamaa-alueelle. Lähivenevalkama on hyvin matalavetinen ja matalaa hiekkapohjaa ulottuu myös kauemmaksi valkaman edustalle. Venevalkaman ja veneväylän ruoppaamiselle on alueella muutaman vuoden välein tarvetta ja vahinkojen välttämiseksi merikaapelin sijainti tulee olla kunnostuskaivutöihin ryhtyvällä hyvin selvillä.

Merikaapelin asennuksessa tulee huomioida merialueelle suunniteltu merituulivoimapuisto, vaikka tällä hetkellä tuulipuiston toteutuminen on epävarmaa. Siikajoen merituulipuistolle on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. Varessäikän voimalat (12–14 kappaletta) on suunniteltu merialueelle Rautakallion ja Karinkannanmatalan välille. 14 voimalan vaihtoehdossa läntisin tuulivoimala (voimala nro 1) sijoittuisi yleiskarttojen perusteella lähelle suunniteltua merikaapelin linjausta.

4) **Hailuodon kunta, tekninen lautakunta / kunnanhallitus** on lausunnossaan todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hankkeesta, joka parantaa kunnan sähköjakelun toimintavarmuutta ja lisää siirtokapasiteettia. Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt kunnassa. Toimintavarmuuden ja siirtokapasiteetin parantaminen turvaa laadittavan yleiskaavan maankäytön mahdollisuuksia.

5) **Liikennevirasto** on lausunnossaan todennut, että suunniteltu sähkökaapelilinjaus alittaa Liikenneviraston Raahe–Oulu rannikkoväylän (kulkusyvyys 1,8 m, teoreettinen haraussyvyys -2,40 m keskivedentasosta). Vesilupahakemuksessa ei ole esitetty merikaapelin linjauksen etäisyyttä sen länsipuolella kulkevaan Liikenneviraston Pöllänlahden venereittiin (kulkusyvyys 1,20 m, haraussyvyys -1,80 m, MW₂₀₁₃). Turpeenperän edustalla kaapelilinjaus on suunniteltu kulkevaksi Raahe–Oulu rannikkoväylän pohjois- ja eteläviitan välistä.

Liikennevirasto huomauttaa, että alitettavan Raahe–Oulu rannikkoväylän teoreettinen haraussyvyys on -2,40 m keskivedentasosta, ei -1,80 m, kuten lupahakemuksessa on esitetty. Merikaapeli painoineen tulee asentaa alle alitettavan Raahe–Oulu rannikkoväylän teoreettisen haraussyvyyden -2,40 m (keskivedentasosta) koko väyläalituksen osalta. Mikäli kaapelilinjaus ulottuu Pöllänlahden venereitin väyläalueelle, merikaapeli mahdollisine painoineen on asennettava alle sen haraussyvyyden -1,80 m, MW₂₀₁₃ koko väyläalituksen osalta. Hankealueen vesisyvyyden ollessa paikoin varsin matala, Liikennevirasto huomauttaa, ettei merikaapeli saa nousta esimerkiksi alusten potkurivirtojen vaikutuksesta väyläalueen haraussyvyyden eikä teoreettisen haraussyvyyden yläpuolelle. Merenpohjan ja väylän mataluudesta johtuen merikaapeli on asennettava vähintään 50 metrin etäisyydelle em. etelä- ja pohjoisviitasta, sillä turvalaitteiden pienet siirrot alueella ovat mahdollisia. Kelluvien merenkulun turvalaitteiden varoaluetta tarvitaan mm. väylänhoitoalusten ankkuroituessa turvalaitteiden läheisyyteen huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii vesiliikenteen tilapäistä rajoittamista rakennustöiden aikana, hankkeesta vastaavan tulee olla hyvissä ajoin

yhteydessä Liikenneviraston meriväyläyksikköön sekä tiedottaa työstä paikallisesti esim. paikallislehdessä.

Sähkökaapelin rakentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenneviraston ohjetta ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella (23/2014).

Rakennustyön jälkeen hankkeesta vastaavan tulee toimittaa valmistusilmoitus (ilmoituslomake em. ohjeen liitteenä) ja merikaapelin sijainnin osoittava kartta paikannustietoineen Liikenneviraston meriväyläyksikölle. Valmistusilmoituksen perusteella kaapelilinjauksen sijainti lisätään merikartalle ja sen tiedot tallennetaan Liikenneviraston rekisteriin. Paikannustiedot tulee toimittaa numeerisina (esim. AutoCAD-tiedosto) joko sähköpostitse: kirjaamo@liikennevirasto.fi tai osoitteeseen: Liikennevirasto, meriväyläyksikkö, PL 33, 00521 Helsinki.

6) **Museovirasto** on lausunnossaan todennut, että merikaapelin laskualueella ei ole tehty systemaattista vedenalaisarkeologista inventointia. Täten merikaapelin asentaminen voi tulla koskemaan ja vahingoittamaan ennestään tuntematonta vedenalaista arkeologista kulttuuriperintöä kuten hylkyjä. Merikaapelin reitin läheltä (käytävissä olleet hankekartat eivät mahdollista tarkkaa sijainnin vertailua) tunnetaan Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin mukaan Turpeenkanavan aluksen osan (pohjatukki) löytöpaikka (muinaisjäännösrekisterin idnro. 1000020967). Löytö on ajoittamaton.

Hailuodon alue vesistöineen on vanhaa ihmistoiminnan ja vesiliikenteen aluetta. Täten voidaan olettaa, että meri- ja ranta-alueilta voi löytyä ennestään tuntemattomia ranta- ja vesialueiden muinaisjäännöksiä (esim. yli sata vuotta sitten uponneita alusten hylkyjä ja niiden osia) tai muita ihmisen tekemiä rakenteita (esim. rantalaitureiden tai kalastuslaitteiden jäännöksiä).

Vesitalouslupahakemuksessa on esitetty hankkeen ympäristövaikutukset Natura-alueisiin ja muihin suojelualueisiin sekä pyydetty ELY-keskukset arviot. Hankkeen vaikutuksista kulttuuriympäristöön ei vastaavia arvioita ole pyydetty kulttuuriympäristön suojeluviranomaisilta ja siltä osin vesitalouslupahakemuksen voidaan katsoa olevan puutteellisesti laadittu. Museoviraston ja Pohjois- Pohjanmaan museon välisen yhteistyösopimuksen perusteella maakuntamuseo toimii suojeluviranomaisena maa-alueilla sijaitsevan arkeologisen kulttuuriperinnön sekä maiseman ja rakennetun kulttuuriperinnön osalta.

Edellä mainitusta syystä Museovirasto esittää, että vesilain mukaiselle luvalla asetetaan seuraavat ehdot:

1. Jotta merikaapelin asentaminen ei vahingoittaisi ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä, tulee merikaapelin hankealueella tehdä arkeologinen ranta- ja vesialueiden inventointi. Inventointiraportti tulee toimittaa Museovirastoon. Vasta inventoinnin jälkeen Museoviraston on mahdollista arvioida hankkeen tosiasiallisia vaikutuksia mahdollisiin muinaisjäännöksiin.

2. Mikäli inventoinnissa löytyy vedenalaisia muinaisjäänneksiä hanke ja Museovirasto neuvottelevat ja sopivat yhdessä muinaismuistolain mukaisista menettelyistä. Mahdollisesti löydettyjen kohteiden suojelutoimia voivat olla esim. kohteiden välttäminen/kiertäminen, tai tuhoutuvan kohteen arkeologinen tutkiminen.

3. Hankevastaavan tulee olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan museoon ja pyytää arviointia maakaapeloinnin vaikutuksista kulttuuriperintöön maa-alueilla.

Hakijan selitys

Aluehallintovirasto on 12.5.2016 varannut hakijalle tilaisuuden selityksen antamiseen lausuntojen johdosta. Hakija on aluehallintovirastoon 15.6.2016 saapuneessa selityksessä todennut seuraavaa:

1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lausunto ei anna aihetta selityksen antamiseen.

2) Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Lausunto ei anna aihetta selvityksen antamiseen.

3) Siikajoen kunta, kunnanhallitus

Siikajoen kunta on lausunnossaan tuonut esille, että suunniteltu merikaapelin asennus ei vaikeuta Siikajoen rantayleiskaavassa alueelle osoitettua maankäyttöä edellyttäen, että merikaapeli on riittävän selkeästi merkitty haminamaa-alueella. Haminamaa on Siikajoen rantayleiskaavassa osoitettu lähivenevalkama-alueeksi (LVL). Lähivenevalkama on hyvin matalavetinen ja matalaa hiekkapohjaa ulottuu myös kauemmaksi valkaman edustalle. Venevalkaman ja veneväylän ruoppaamiselle on alueella tarve muutaman vuoden välein ja merikaapelin sijainti tulee olla kunnostustöihin ryhtyvällä hyvin selvillä.

Hakijan selitys:

Kaapeli merkitään ranta-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevan matalikon alueella niin, että se voidaan vaivatta ottaa huomioon ranta-alueen ruoppauksessa ja muussa käytössä ja hoidossa. Merkitsemisessä noudatetaan Liikenneviraston ohjetta 23/2014 ”Ilmajohtojen sekä kaapelin ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella”.

Siikajoen kunta on lausunnossaan lisäksi todennut, että merikaapelin asennuksessa tulee huomioida merialueelle suunniteltu merituulivoimapuisto, jonka läntisin tuulivoimala (voimala nro 1) sijoittuisi yleiskarttojen perusteella lähelle suunniteltua merikaapelin linjausta, vaikka tuulipuiston toteutuminen on epävarmaa.

Hakijan selitys:

Tuulivoimapuistoa koskevassa YVA-arviointiselostuksessa olevan karttamateriaalin perusteella läntisimmän voimalan ja merikaapelin välinen etäisyys olisi yli 700 metriä. Merikaapelilla ei näin ollen ole vaikutusta tuulivoimapuiston toteutumiseen.

4) Hailuodon kunta, tekninen lautakunta / kunnanhallitus

Lausunnon antaja puoltaa luvan myöntämistä eikä lausunto anna aihetta selityksen antamiseen.

5) Liikennevirasto

Liikennevirasto korjasi Raahe-Oulu rannikkoväylän teoreettisen haraus-
syvyyden, jonka kohdalla vesitalouslupahakemuksessa oli virhe. Liiken-
nevirasto myös huomautti, että Pöllänlahden venereitin etäisyyttä kaape-
liinjasta ei ollut hakemuksessa ilmoitettu. Liikennevirasto korosti, että
merikaapeli painoineen tulee asentaa koko rannikkoväylän osalta teo-
reettisen haraussyvyyden alapuolelle ja matalikoilla asennus tulee tehdä
niin, että merikaapeli ei alusten potkurivirtojen vaikutuksesta nouse väy-
läalueen haraussyvyyden eikä teoreettisen haraussyvyyden yläpuolelle.
Merikaapeli on asennettava vähintään 50 m etäisyydelle etelä- ja poh-
joisviitasta, joiden väliin kaapeli sijoittuu.

Hakijan selitys:

Pöllänlahden venereitin ja kaapelireitin välinen etäisyys on pienimmillään
noin 900 metriä. Kaapeli sijoittuu noin 1,5 km etäisyydelle pohjoisviitasta
ja noin 2,5 km etäisyydelle eteläviitasta. Hakija noudattaa kaapelin asen-
tamisessa Liikenneviraston lausunnossa esittämiä ehtoja.

6) Museovirasto

Museovirasto on lausunnossaan katsonut, että vesitalouslupahakemus
on kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta puutteellisesti
laadittu ja siksi virasto on lausunnossa esittänyt luvan myöntämiselle eh-
toja, jotka koskevat arkeologisen inventoinnin tekemistä ranta- ja vesialu-
eilla, mahdollisten kohteiden suojelua tai tutkimista sekä kulttuuriperin-
töön kohdistuvien vaikutusten arviointia maa-alueilla. Lausunnossa on
mainittu tiedossa oleva muinaisjäännös, jonka sijaintia suunniteltuun kaa-
peliin nähden museovirasto ei ole pystynyt asiakirjojen mukaan paikan-
tamaan.

Hakijan selitys:

Turpeenkanavan muinaisjäännös sijaitsee Siikajoen rannikolla noin
20 metriä kaapelin rantautumispaikasta lounaaseen. Suunnitelman mu-
kaan kaapeli on tarkoitus siirtää rantautumispaikasta muuntajalle pitkin
kaivantoa, joka kulkisi muinaisjäännöksen vierestä. Hakija pyytää Poh-
jois- Pohjanmaan museota arvioimaan hankkeen kulttuuriperintöön koh-
distuvat vaikutukset maa-alueilla ja noudattaa kaapelin sijoituksessa
maa-alueella museon antamia ohjeita.

Vesialueen osalta hakija noudattaa hankkeen toteutuksessa muinais-
muistolakia (295/1963). Hakija katsoo, että vesilain nojalla tehtävässä
päättöksessä ei voida velvoittaa hakijaa kustannuksellaan inventoimaan
ranta- ja vesialuetta. Myöskään muinaismuistolain (295/1963) nojalla
vastuu inventoinnista ei ole hankkeesta vastaavalla.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Pääasiasratkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Elenia Oy:lle luvan kaapelin rakentamiseen Siikajoen ja Hailuodon väliselle merialueelle Siikajoen ja Hailuodon kunnissa hakemuksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

- 1) Kaapeli on alituskohdalla rakennettava hakemuksen täydennyksenä 23.3.2016 aluehallintovirastoon toimitetun kartan ”20 kV merikaapeli, Hailuoto–Siikajoki. Merikaapelin sijainti. YMP 776 1. 10.3.2016” MK 1:30 000 osoittamaan paikkaan ja hakemuksen liitteinä olevien piirustusten ”20 kV merikaapeli, Hailuoto–Siikajoki. Asemapiirros, Siikajoki. YMP 776 2. 20.11.2015”, ”20 kV merikaapeli, Hailuoto–Siikajoki. Asemapiirros, Hailuoto. YMP 776 3. 20.11.2015” ja ”20 kV merikaapeli, Hailuoto–Siikajoki. Pituusleikkaus, rantautumisalueet, A–A Siikajoki, B–B Hailuoto. YMP 776 4. 20.11.2015” osoittamalla sekä hakemussuunnitelmasta ja sen muutoksesta muutoin ilmenevällä tavalla.

Suunnitelmaan saadaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun.

Töiden suorittaminen

- 2) Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Ranta-alueilla työt tulee toteuttaa siten, että ympäristön luonnontila muuttuu mahdollisimman vähän. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.
- 3) Kaapeli on rakennettava Raahe–Oulu rannikkoväylän alueella teoreettisen haraustason -2,40 m keskivedenkorkeudesta alapuolelle. Kaapelin etäisyys kelluvista väylämerkeistä / turvalaitteista on oltava vähintään 50 metriä.

Ranta-alueilla, missä veden syvyys on pienempi kuin 2 metriä keskivedenkorkeudesta MW mitattuna, kaapeli on asennettava pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Muualla merialueella

kaapeli on asennettava riittävästi painotettuna merialueen pohjalle liejukerrokseen niin, ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta merialueen käyttämistä.

- 4) Kaapelin sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joihin on merkittävä tieto kaapelin omistajasta. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä.

Kunnossapito

- 5) Kaapelin ja sen sijaintia osoittavien merkkitaulujen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

- 6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Luvan saajan on poistettava vesistöistä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.
- 7) Mikäli hankkeen toteuttaminen vaatii vesiliikenteen tilapäistä rajoittamista rakennustöiden aikana, luvan saajan tulee olla hyvissä ajoin ennen liikenteen rajoittamista yhteydessä Liikenneviraston Meriväylät-yksikköön sekä tiedottaa työstä paikallisesti esimerkiksi alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
- 8) Työn suorittamisen yhteydessä mahdollisesti havaittavista vedenalaisista muinaisjäännöksistä on ilmoitettava Museovirastolle.

Korvaukset

- 9) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava edunmenetyksen kärsineelle.
- 10) Jos tässä päätöksessä tarkoitettu toimenpiteestä aiheutuu edunmenetystä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

- 11) Rakennustyö on suoritettava neljän vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Ilmoitukset

- 12) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu-

eelle, Siikajoen ja Hailuodon kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle, Liikenneviraston Meriväylät-yksikölle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.

- 13) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Siikajoen ja Hailuodon kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston Meriväylät-yksikölle. Valmistusilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia vesialueella KKJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston Meriväylät -yksikölle myös numeerisessa muodossa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiasiatkaisun perustelut

Kaapelin rakentaminen Siikajoen ja Hailuodon väliselle merialueelle ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeelle ei ole kaavasta johtuvaa estettä. Hankkeella ei heikennetä läheisen natura-alueen ja luonnonsuojelualueen luontoarvoja. Luvan saajalla on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä upossarpiota koskeva poikkeamislupa, jossa on annettu tarpeelliset määräykset tältä osin. Hakija on sopinut kaapelin sijoittamisesta maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Näin olen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 7 on annettu vesillä liikkujien tiedottamiseksi ja vesiliikenteen turvallisuuden vuoksi.

Vesilain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vesilakia sovellettaessa ja muutoin vesilain mukaan toimittaessa on noudatettava mm. mitä muinaismuistolaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään. Tämän perusteella aluehallintovirastolla on mahdollisuus antaa tarvittavia määräyksiä muinaismuistolain noudattamiseksi. Työt tehdään siten, että kaapeli kaivetaan ranta-alueilla meren pohjan alapuolelle ja lasketaan merialueella omalla painollaan pohjaan. Pohjan kaivua ei tehdä merialueella. Tässä tapauksessa aluehallintovirasto katsoo, että lupamääräyksessä 8 annettu määräys on riittävä mahdollisesti työn aikana havaittavien muinaisjäännösten osalta eikä enempien määräysten antaminen tässä vesilain mukaisessa lupa-asiassa ole tarpeen.

Luvan saajan noudatettavaksi on muutoin annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §:n 1–2 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 18 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Elenia Oy:n ryhtymään hakemuksen mukaisesti hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Valmisteleviin töihin kuuluu merikaapelilinjan, kaivettavien osuuskien, rantautumispaikkojen sekä rantautumispaikan ja muuntajan välisen kaivannon mittaus ja maastoon merkitseminen.

Perustelut

Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen sähkönjakelun turvaamiseksi. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu edunmenetyksiä ulkopuolisille.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin vastaaminen

2) Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Upossarpiokartoitusta ja vesilain mukaisten töiden ajankohtaa koskevan huomautuksen osalta todetaan, että upossarpiokartoituksen tekemisestä ja ajankohdasta on määrätty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2.11.2015 päätöksessä.

3) Siikajoen kunta, kunnanhallitus

Kaapelin merkitsemistä koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamääräyksestä 4 ilmenevästi.

5) Liikennevirasto

Vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevästi. Lisäksi luvan saaja on ilmoittanut noudattavansa Liikennevirasto vaatimuksia.

6) Museovirasto

Muinaismuistojen osalta viitataan lupamääräykseen 8 ja sen perusteluihin. Lisäksi todetaan, että luvan saaja on lausunnoista antamassaan selityksessä ilmoittanut noudattavansa muinaismuistolakia vesialueen

osalta. Turpeenkanavan muinaisjäännöksen osalta luvan saaja on ilmoittanut pyytävänsä Pohjois-Pohjanmaan museota arvioimaan hankkeen kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset maa-alueilla ja noudattaa kaapelin sijoituksessa maa-alueella museon antamia ohjeita.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai rajoittaa päätöksen täytäntöönpanoa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 740 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 740 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Siikajoen kunta

Hailuodon kunta

Siikajoen kunta, kaavoitusviranomainen

Hailuodon kunta, kaavoitusviranomainen

Siikajoen kunta, ympäristönsuojeluviranomainen

Hailuodon kunta, ympäristönsuojeluviranomainen / Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta (sähköpostitse)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut (sähköpostitse)

Liikennevirasto, Meriväylät-yksikkö (sähköpostitse)

Museovirasto (sähköpostitse)

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Siikajoen ja Hailuodon kuntien virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Kuulutuksesta ilmoitetaan sanomalehti Kalevassa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Hannu Puranen

Anna-Maria Juntunen

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Hannu Puranen (puheenjohtaja) ja Anna-Maria Juntunen (esittelijä).

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 647 tai 0295 017 500.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu- tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Poh- jois-Suomen aluehallintovirastoon.
Valitusoikeus	Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat- taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asian-omaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskä- räjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.
Valitusaika	Valitusaika päättyy 25.7.2016 , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos- kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai- semmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)
Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon	Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka- ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjel- män on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1–3 postiosoite: PL 293, 90101 Oulu puhelin: vaihde 0295 017 500 telekopio: 08 - 3140 110 sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi aukioloaika: klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti- maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös- kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali- tuskirjelmäkohtainen.