

PÄÄTÖS
Nro 66/2019
Dnro PSAVI/2065/2018
Annettu julkipanon jälkeen
16.5.2019

ASIA

Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukainen suunnitelma sekä suojapenkereen 2 vesitalouslupa ja valmistelulupa, Rovaniemi

HAKIJA

Kemijoki Oy
PL 9131
96101 ROVANIEMI

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA.....	3
HANKETTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET	4
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ	4
Hankkeen tarkoitus	4
Päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukaiset velvoitteet	5
Teknis-taloudellinen tarkastelu.....	5
Velvollisuus korvausesityksen tekemiseen.....	5
Tilojen omistajien kuuleminen	6
Vakuuden asettaminen	6
Teknis-taloudellinen selvitys Kõrkõnniemen suojaamiseksi pengerrysten ja pumppaamon avulla...6	
Sierilän voimalaitoksen lupahakemuksessa esitetty suunnitelma ja kustannusarvio.....	6
Vaihtoehtoinen suunnitelma pengerryksen ja pumppaamon avulla	7
Vaihtoehtoisen suunnitelman vaikutus kiinteistöihin	8
Suojapenkereen 2 rakentaminen	8
Vesitalouslupa, valmistelulupa ja käyttöoikeuden myöntäminen	8
Luvan hakijan käyttöoikeus alueisiin	8
Luvan myöntämisen edellytykset	9
Hankkeen toteutus, suunnitelma ja hanketta koskevat tiedot	10
Sierilän voimalaitoksen käytön aikaiset vedenpinnankorkeudet suojapenkereen 2 kohdalla ..	11
Suojapenkereen 2 rakentamisen vaikutukset	12
Kiinteistötiedot ja käyttöoikeudet	12
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	13
Lausunnot.....	14
Hakijan selitys ja hakemuksen täydennys	15
Selitys	15
Hakemuksen täydennys.....	15
MERKINTÄ	16
PÄÄASIARATKAISU.....	16
Lupamääräykset	17
Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta	19
RATKAISUN PERUSTELUT	19
Pääasiasratkaisun perustelut.....	19
Lupamääräysten perustelut.....	21
Korvausten perustelut	22
Sovelletut säännökset.....	23
Valmistelulupa	23
Perustelut	23
Sovelletut säännökset.....	23
Lausuntoihin vastaaminen	24
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	24
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	24
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	24
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	24
ILMOITUS KÄYTTÖOIKEUDESTA	24
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	24
MUUTOKSENHAKU	26

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Kemijoki Oy on 22.5.2018 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa esittänyt Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukaisen suunnitelman. Samalla yhtiö on pyytänyt vesilain mukaista lupaa suojapenkereen 2 sekä siihen liittyvien pumppaamon ja pumppausaltaan rakentamiseen sekä pysyvää käyttöoikeutta niitä varten tarvittaviin muiden omistamiin alueisiin.

Hakija on lisäksi pyytänyt suojapenkereen 2 sekä pumppaamon ja pumppausaltaan rakentamisen osalta vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Hakemus perustuu Sierilän voimalaitoksen 31.5.2011 annetun lupapäätöksen nro 32/11/2 lupamääräykseen 7, jossa on tältä osin määrätty seuraavaa:

"7. Muut vahinkoja estävät toimenpiteet

=====

Luvan saajan on vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta jätettävä aluehallintovirastolle hakemus ja suunnitelma, jossa toimenpitein mahdollisimman laajasti turvataan Kärkönniemessä olevan tilan Uusikörkö (698-401-56-35) peltojen viljelykelpoisuus. Suunnitelmassa tulee tehdä teknis-taloudellinen tarkastelu ja esitys mahdollisuuksista peltoaluetta korottamalla tai pengertämällä pienentää veden alle jääviä ja vettyviä peltolohkoja sekä toimenpiteiden vaikutus vahingonkorvausten määrään ja korvausesitys kaikista Uusikörkön maatilalle aiheutuvista vahingoista ja haitoista maatalouselinkeinojen supistumishaitat mukaan lukien. Suunnitelmaa laadittaessa on soveltuvien osin otettava huomioon hakemuksen liitteenä 16 olevassa selvityksessä "Yli-Körkön maisemakuvan muutostarkastelu" valtakunnallisesti merkittävän Yli-Körkön kulttuurihistoriallisen ympäristön osalta esitetyt periaatteet. Suunnitelma voi tarvittaessa koskea myös muita Kärkönniemen poikki suunniteltuun uomaan rajoittuvia tiloja. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava tilojen omistajia.

Luvan saajan on ennen rakennustöiden aloittamista asetettava Lapin aluehallintovirastolle 100 000 euron suuruinen pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus edellä olevassa kappaleessa sanottujen Uusikörkön maatalan edunmenetysten korvaamiseksi. Vakuuden palauttamiseksi luvan saajan on pantava Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireille hakemus, jossa korvausten todetaan tulleen suoritetuksi ja korvausvelvollisuuden päättynyt.

=====

Aluehallintoviraston päätös nro 32/11/2 on tullut lainvoimaiseksi 22.5.2017. Lupamääräykseen 7 ei ole tältä osin tehty muutoksia valitusasteissa. Lupamääräyksen 7 mukainen hakemus tuli näin ollen jättää aluehallintovirastolle viimeistään 22.5.2018.

Suojapenkereen 2 rakentamisen osalta luvan hakeminen perustuu vesilain 3 luvun 2 §:ään ja lupaviranomaisen toimivalta vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momenttiin.

HANKETTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Hankkeeseen liittyvät seuraavat Sierilän voimalaitosta koskevat päätökset:

- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2011 antama päätös nro 32/11/2
- Vaasan hallinto-oikeuden 27.6.2012 antama päätös nro 12/0206/1
- Korkeimman hallinto-oikeuden 7.11.2013 antama päätös taltio nro 3507
- Vaasan hallinto-oikeuden 3.3.2015 antama päätös nro 15/0041/2
- Korkeimman hallinto-oikeuden 22.5.2017 antama päätös taltio nro 2367.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus

Aluehallintoviraston päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 ”Muut vahinkoja estävät toimenpiteet” mukaan luvan saajan on vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta jätettävä aluehallintovirastolle hakemus ja suunnitelma, jossa toimenpitein mahdollisimman laajasti turvataan Korkönniemessä olevan tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) peltojen viljelykelpoisuus.

Suunnitelmaa laadittaessa on tavoitteena ollut säilyttää alueella olevia viljeltyjä pelloja viljelykelpoisina mahdollisimman laajalti. Koska saareke-alueet ovat viljelyn kannalta ongelmallisia, alue muotoillaan siten, että kaikki käyttöön jäävät pellot ovat mantereeseen kuuluvia. Viljelytoiminnan kannalta tarpeellisia latorakennuksia on mahdollisuuksien mukaan pyritty säilyttämään entisillä paikoilla. Edelleen peltojen viljelykelpoisuutta parannetaan alueella tehtävien kuivatusjärjestelmien avulla.

Yksi tärkeä lähtökohta on ollut myös alueen maisemakuvan vaaliminen. Ylikörkön alueen maisemakuvaa on pyritty säilyttämään tehtävistä maansiirtotöistä huolimatta perinteisenä maalaismaisemana, jota ympäröivät monet vanhat rakennukset ja pihapiirit.

Suunnitelmaa on käyty läpi vuosien varrella useissa neuvotteluissa alueen viljelijän kanssa ja siihen on tehty monia parannuksia maanomistajan esittämien toiveiden mukaisesti.

Päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukaiset velvoitteet

Teknis-taloudellinen tarkastelu

Lupamääräyksen mukaan suunnitelmassa tulee tehdä teknis-taloudellinen tarkastelu ja esitys mahdollisuuksista peltoaluetta korottamalla tai pengertämällä pienentää veden alle jääviä ja vettyviä peltolohkoja sekä selvittää toimenpiteiden vaikutus vahingonkorvausten määrään.

Hakija on tehnyt 18.5.2018 päivätyn teknis-taloudellisen selvityksen ja sen pohjalta esityksen toimenpiteiksi, joilla veden alle jäävien ja vettyvien peltolohkojen määrää ja pinta-alaa on pienennetty. Vesialueiden muuttuminen ja täyttöalueiden laajentuminen mahdollistaa tilan alueella olevien neljän rakennuksen säilyttämisen paikallaan joko nykyisellä tasolla tai täytön yhteydessä korottamalla. Veden alle jäävien ja vettyvien alueiden pienentyessä sekä hakijan suorittamien muiden toimenpiteiden johdosta vahinkojen ja haittojen sekä vastaavasti niistä suoritettavien korvausten määrä pienenee. Toimenpiteiden vaikutukset vähentävät myös elinkeinon supistumisesta aiheutuvaa vahinkoa.

Velvollisuus korvausesityksen tekemiseen

Hakija on neuvotellut useita kertoja tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) omistajien kanssa vesivoimahankkeen toteuttamisesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. Maanomistajien kanssa on neuvotteluissa yhteisesti päädytty siihen, että korvauksista neuvotellaan ja sovitaan lopullisesti osapuolten välillä vasta sen jälkeen, kun Kemijoki Oy on tehnyt voimalaitosta koskevan rakentamispäätöksen.

Hakija esittääkin aluehallintovirastolle, että lupamääräyksen tarkoitusta tulkitaan maanomistajan ja luvan hakijan yhteisen tahdon mukaisesti siten, että korvauksista ja haitoista voidaan sopia myöhemmin osapuolten välillä hankkeen toteutumisen varmistuttua. Neuvotteluissa vahinkojen kompensatioina on tarkoitus käyttää mahdollisesti myös vaihtomaita (pelto- ja metsämaata).

Hakija esittää, että jos luvan saaja ja tilan omistajat eivät pääse kohtuullisessa ajassa voimalaitoksen rakentamispäätöksen jälkeen käytävissä neuvotteluissa yksimielisyyteen aiheutuneista vahingoista ja menetyksistä sekä niiden suuruudesta, hakija tekee viipymättä neuvottelujen lakkautta korvausesityksen aluehallintovirastolle. Hakija esittää, että takarajana korvauksia ja menetyksiä koskevan sovinnon löytymiseksi ja korvausten suorittamiseksi tilan omistajalle pidettäisiin 31.12.2018. Viimeistään tällöin korvausasiasta tulisi olla sovittu osapuolten välillä tai hakijan tullut jättää lupamääräyksessä mainittu korvausesitys aluehallintovirastoon.

Hakija tulee kuitenkin tarvittaessa tekemään lupaviranomaisen pyynnöstä lupamääräyksen 7 mukaisesti korvausesityksen kaikista maatilalle aiheutuvista vahingoista ja haitoista aiemminkin, jos tämä katsotaan aiheelliseksi.

Tilojen omistajien kuuleminen

Aluehallintoviraston lupamääräyksen 7 mukaan suunnitelmaa laadittaessa on kuultava tilojen omistajia, joita suunnitelma koskee.

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet koskevat seuraavia tiloja:

- 698-401-56-35
- 698-401-56-1
- 698-401-56-19
- 698-401-56-22
- 698-401-56-42

Tilan 698-401-56-35 omistajaa on kuultu suunnitelmaa laadittaessa. Muut em. tilat ovat hakijan omistuksessa.

Lisäksi pumppaamoaltaan rakentaminen muuttaa tilan 698-401-56-36 Sierilän voimalaitosta koskevassa päätöksessä korvattuja vaikutusalueita siten, että vahinkoalueiden määrä ja pinta-alat pienenevät. Vastavasti tilalle aiheutuva haitta ja vahinko pienenee.

Hakija on 28.9.2018 hakemuksen täydennyksessä ilmoittanut, että uudella vaihtoaisella suunnitelmalla ei ole vaikutuksia tilojen 698-401-56-28 ja 698-401-56-30 alueisiin verrattuna aiempaan suunnitelmaan. Suunnitelma toteutetaan ko. tilojen kohdalla Sierilän voimalaitosta koskevan lainvoimaisen päätöksen mukaisesti.

Vakuuden asettaminen

Hakija tulee asettamaan lupamääräyksen 7 mukaisesti ennen rakennustöiden aloittamista Lapin aluehallintovirastolle 100 000 euron suuruisen pankkitakauksen tai muun hyväksyttävän vakuuden Uusikörkön maatilán edunmenetysten korvaamiseksi.

Teknis-taloudellinen selvitys Kõrkõnniemen suojaamiseksi pengerrysten ja pumppaamon avulla

Sierilán voimalaitoksen lupahakemuksessa esitetty suunnitelma ja kustannusarvio

Sierilán voimalaitoksen lupahakemuksessa on esitetty Kõrkõnniemen alueen maisemointisuunnitelma liitteenä 16. Suunnitelman mukaan Kõrkõnniemen mantereen puoleiselle alueelle muotoiltaisiin vesialuetta ja niemen kärkeen muotoiltaisiin leikkaamalla ja täyttämällä saarekkeita kuvan 1 mukaisesti.

Suunnitelman mukaan alueella kaivettaisiin ja läjitettäisiin massoja noin 70 000 m³. Kõrkõnniemeen johtavalle tielle olisi rakennettava pieni silta kanavan ylityksen kohdalle.

Suunnitelman kustannusarvio on noin 100 000 €.



Kuva 1. Korkönniemen maisemointisuunnitelma Sierilän voimalaitoksen lupahakemuksessa.

Vaihtoehtoinen suunnitelma pengerryksen ja pumppaamon avulla

Vaihtoehtoinen suunnitelma on tehty pengerryksen ja pumppaamon avulla niin, että Korkönniemen mantereeseen puoleiseen notkelmaan ei muodostu uutta vesialuetta. Suunnitelma on esitetty lupahakemuksen liitteenä 4.

Suojapenkereiden harjan korkeus on tasolla $N_{43} + 84,60$ m. Suojapenkeren 1 pituus on 220 metriä ja massat noin $1\,000\text{ m}^3$. Suojapenkeren 2 pituus on 160 metriä ja massat noin $6\,000\text{ m}^3$.

Pumppaamolla kuivana pidettävän alueen valuma-alue on noin 15 ha. Pumppaamoaltaan pinta-ala on noin $1\,000\text{ m}^2$ ja tilavuus noin 600 m^3 . Pumppujen kapasiteetti on 55 l/s. Pumppaamolle johtavaa ojaa parannetaan noin 410 metrin matkalta.

Lapinsuvannon tielle Ylikörkköön menevälle tien osuudelle uusitaan rumpu. Viljelystien linjausta muutetaan Lapinvaaran niskaojan suunnalla 150 metrin matkalta ja asennetaan uusi rumpu.

Korkönniemen vanhan asutuksen ja Kemijoen välisen peltoalueen maisemoinnissa on massatasapainon kautta päädytty käsiteltävien massojen määrään $42\,000\text{ m}^3$. Peltoalueen suunniteltu korkeus on noin $N_{43} + 83,5$ m.

Suunnitelman toteuttamisen kustannusarvio on yhteensä noin 195 000 euroa. Tästä pumppaamon ja siihen liittyvien rakennusteknisten töiden osuus on noin 70 000 euroa.

Vaihtoehtoisen suunnitelman vaikutus kiinteistöihin

Uusi suunnitelma muuttaa alueen kiinteistöille kohdistuvia vaikutuksia hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) osalta voimalaitoshankkeen vaikutukset muuttuvat maapohjan, rakennusten sekä elinkeinon supistumisen osalta. Tilan veden alle jäävä peltoala vähenee noin 3 hehtaarista noin 2 hehtaariin. Lisäksi vettyvällä vyöhykkeellä olevien peltojen määrä vähenee noin 4 hehtaarista alle 1 hehtaariin. Näillä toimenpiteillä turvataan peltojen viljelykelpoisuutta.

Vesialueiden muuttuminen ja täyttöalueiden laajentuminen mahdollistaa myös tilan alueella olevien neljän rakennuksen (kesänavetta ja kolme latoa, rakennus nrot 617, 685, 686 ja 688) säilyttämisen paikallaan joko nykyisellä tasolla tai täytön yhteydessä korottamalla. Näiden osalta lunnastustarve poistuu.

Edellä mainitut vaikutukset vähentävät myös elinkeinon supistumisesta aiheutuvaa vahinkoa.

Suojajenkereen 2 rakentaminen

Vesitalouslupa, valmistelulupa ja käyttöoikeuden myöntäminen

Kemijoki Oy pyytää, että aluehallintovirasto myöntää hakijalle vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti luvan rantapengerryksen, pumpptaamon ja pumppualtaan rakentamiselle ja käyttämiselle sekä vesilain 2 luvun mukaisen pysyvän käyttöoikeuden pengerryksen, pumpptaamon ja pumppualtaan alla oleviin maa- ja vesialueisiin siltä osin, kuin luvan hakijalla ei ole tällä hetkellä niihin omistusoikeutta tai pysyvää käyttöoikeutta siten, että hanke voidaan toteuttaa.

Vesilain 3 luvun 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin (valmistelulupa). Kemijoki Oy hakee valmistelupaa pengerryksen, pumpptaamon ja pumppualtaan rakentamiseen.

Luvan hakija toteaa, että valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa ja kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Luvan hakijan käyttöoikeus alueisiin

Vesilain 3 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään.

Käyttöoikeus toisen alueeseen voidaan myöntää, jos

1) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty edellytykset vesitalous-hankkeelle täyttyvät; ja

2) hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella vähintään puolta tarvittavasta alueesta, tai jos kysymys on hakijalle ja muille yhteisesti kuuluvasta alueesta, toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole sanottavasti suurempi kuin hakijan osuus yhteisestä alueesta.

Aluehallintovirasto on myöntänyt korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamin lainvoimaisin päätösin hakijalle pysyvän käyttöoikeuden osalle hanketta varten tarvittaviin alueisiin. Hakija hallitsee vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin mukaisesti omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella vähintään puolta (pääosaa) tarvittavasta pengerryksen 2, pumppaamon ja pumppualltaan alueesta. Kemijoki Oy omistaa pääosin pengerryksen kohdalla olevan koskitilan 698-401-186-0 ja kokonaisuudessaan tilan 698-401-56-1. Hakijalla on pysyvä käyttöoikeus veden patoamiseen koskitilan 698-401-186-0 vesialueella. Alue säilyy jatkossakin vesialueena.

Tarvittavat käyttöoikeudet on esitetty tilakohtaisissa vahinkoarvioissa.

Pumppaamo ja pumppuallas tullaan rakentamaan pääosin tilan 698-401-56-36 alueelle, johon luvan haltijalla on kyseisten alueiden osalta lähes kokonaisuudessaan myönnetty pysyvä käyttöoikeus veden patoamiseen Sierilän voimalaitospäätöksen yhteydessä. Käyttöoikeutta haetaan tilojen 698-401-56-36 ja 698-401-56-47 sekä 698-401-56-50 alueille suunnitelman mukaisesti.

Vahingot on selvitetty tilakohtaisissa vahinkoarvioissa (tilakortit) tarkemmin. Tämän hakemuksen mukaisille alueille on jo määrätty Sierilän ratkaisun yhteydessä korvaukset suurimmalta osin. Näiltä osin korvaukset tullaan suorittamaan vahinkoa kärsiville maanomistajille kahteen kertaan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos täyttää jonkun saman lainkohdan lisäedellytyksistä (1–9). Kemijoki Oy katsoo, että pengerrys ja pumppaamo aiheuttavat sen laatuksia vesilaissa mainittuja muutoksia vesistöön, veden virtaamaan ja/tai ranta-alueeseen, että hankkeen toteuttaminen edellyttää vesioikeudellista lupaa.

Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua (haitattomuusedellytys) tai

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin (intressivertailu).

Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja (luvanmyöntämisestä).

Kemijoki Oy toteaa, että hankkeella toteutetaan lupaviranomaisen lupamääräys 7, joka sisältyy lainvoimaiseen Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevaan vesioikeudelliseen lupaan. Lupaviranomainen on edellyttänyt Sierilän voimalaitosluvan lupamääräyksessä hankkeen toteuttamista ja hanke on näin ollen oikeudellisesti välttämätön.

Hanke ylittää vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisen vesioikeudellisen lupakynnyksen. Pengerrystä ja pumppaamoa koskeva hanke ei kuitenkaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Pengerryshankkeet, jotka ylittävät luvantarvekynnyksen, ovat olleet yleisesti sallittavissa pelkän haittomuusedellytyksen perusteella ilman intressivertailua, ellei hanke ole ollut vaikutuksiltaan merkittävä. Pumppaamon ja pengerryksen rakentaminen vesitalousluvan lupamääräyksen toteuttamiseksi ja lupamääräyksen mukaisesti puoltaa luvan myöntämistä edellä mainitulla perusteella.

Pengerryksen ja pumppaamon rakentaminen turvaa ja edistää yleistä ja yksityistä etua. Rakennushanke on osa kokonaisuutta, jolla turvataan yleisen edun mukaisen vesivoiman rakentaminen Sierilässä. Hakija viittaa tältä osin Sierilän voimalaitoksen lainvoimaisen vesioikeudellisen luvan perusteluihin.

Pengerrys ja pumppaamo tehdään turvaamaan yksityisen maanomistajan oikeuksia ja vähentämään maanomistajalle aiheutuvia vahinkoja, haittoja ja menetyksiä. Pengerrys pienentää veden alle jääviä ja vettyviä peltolohkoja. Lupaehdon toteuttamisella on näin yksityisen edun kannalta myönteisiä vaikutuksia ja hankkeen lähtökohta on yksityisen edun ja omaisuuden turvaaminen.

Jos lupaviranomainen katsoisi vastoin hakijan näkemystä, että lupamääräys 7 toteuttamista koskeva hanke loukkaisi joltain osin ”sanottavasti” yleistä tai yksityistä etua, hankkeen toteuttamisesta yleiselle ja yksityiselle edulle saatava hyöty on suurempi verrattuna yleiselle ja yksityiselle edulle koituviin menetyksiin.

Vesitaloushanke ei vaaranna vesilaissa mainitulla tavalla yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta. Hanke ei myöskään aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja eikä huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Pengerrykselle ja pumppaamon rakentamiselle ei ole vesilain tarkoittamaa luvanmyöntämisestettä. Myös tältä osin luvan hakija viittaa lainvoimaisen Sierilän voimalaitoslupapäätökseen ja sen perusteluihin.

Hankkeen toteutus, suunnitelma ja hanketta koskevat tiedot

Luvan hakija toteaa patoturvallisuuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä, että suojapenkereen mahdollinen murtuma on pengerryksen rakenteista ja mitoituksista johtuen epätodennäköinen. Jos pengerryksessä tapahtuisi ennalta arvaamaton murtuma, vesi virtaa murtuma-

aukosta peltoalueelle. Murtuma voi täten aiheuttaa vähäistä vahinkoa. Penkereen murtuma ei kuitenkaan aiheuta vaaraa ihmishengelle tai terveydelle.

Sierilän voimalaitoslupan myöntäneen lupaviranomaisen edellyttämä teknis-taloudellinen suunnitelma (vaihtoehtoinen suunnitelma) on tehty pengerrysten ja pumppaamon avulla niin, että Kärkönniemen mantereen puoleiseen notkelmaan ei muodostu uutta vesialuetta. Pengerrys puolestaan estää Kemijoen veden pääsyn peltoalueelle. Pumppaamalla poistetaan vettyvältä peltoalueelta vettä pumppaamalla vesi Kemijokeen. Molemmat vesitaloushankkeen toimenpiteet turvaavat yksityisen maanomistajan etua ja hankkeella varmistetaan voimalaitoslupan lupamääräyksen 7 toteutuminen.

Pumppaamalla kuivana pidettävän alueen valuma-alue on noin 15 ha. Pumppaamoaltaan pinta-ala on noin 1 000 m² ja tilavuus noin 600 m³. Pumppujen kapasiteetti on 55 l/s.

Suunnitelman mukaan suojapenkereen harjan korkeus on tasolla N₄₃ + 84,60 m. Suojapenkereen 2 pituus on 160 m ja massat noin 6 000 m³.

Pumppaamon ja pengerryksen rakennustyö tullaan toteuttamaan Sierilän voimalaitoshankkeen rakentamisen yhteydessä. Voimalaitoksen rakennustyöt kestävät noin neljä vuotta.

Hakija on 23.10.2018 hakemuksen täydennyksessä esittänyt tarkemman aikataulun rakentamistoille. Aikataulu on seuraava:

- suunnitteluaineiston irrottaminen ja generoiminen ja lataaminen mittalaitteisiin (1 pv)
- merkkäminen maastoon (2 pv)
- pintamaiden poisto ja erottelu varastointiin/maisemointiin ja poiskuljetettavaksi läjitysalueelle (2 pv)
- työmaatien rakentaminen sorasta ja/tai murskeesta ja olemassa olevan tien mahdollinen vahvistaminen (1–3 pv)
- perusmaan kaivu pohjamaahan saakka (2 pv)
- padon maanvaraisen rakentaminen maasta; täyttö, muotoilu, mittaaminen ja tiivistäminen (2 pv)
- suodatinrakenteiden rakentaminen sorasta: täyttö, muotoilu, mittaaminen ja tiivistäminen (2 pv)
- aaltosuojauksen ja tukipenkereen rakentaminen louheesta tai luonnon kivistä: täyttö, muotoilu ja mittaaminen (2 pv)
- maisemointi kaivumailla ja/tai muilla luonnonmateriaaleilla (1 pv)
- toteutumamittaus ja piirustusten laadinta (2 pv).

Työvaiheiden toteutusajat voivat vaihdella riippuen kokonaisaikataulusta ja vuodenaikasta sekä sää- ja muista olosuhteista.

Sierilän voimalaitoksen käytön aikaiset vedenpinnankorkeudet suojapenkereen 2 kohdalla

Vedenpinnan korkeus suojapenkereen 2 kohdalla on maksimissaan +82,05 m ja alimmillaan +81,20 m (N₄₃ -järjestelmä) Sierilän voimalaitoksen käytön aikana.

Suojapenkereen 2 rakentamisen vaikutukset


Luvan hakija toteaa, että rakentamistoimet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle haittaa. Pengerrys tai pumppaamo eivät sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole myöskään asema- tai yleiskaavaa. Hanke ei vaikuta Kemijoen virtaamiin, vedenkorkeuksiin tai virtausnopeuksiin, voimantuotantoon, alueen vesiliikenteeseen, kalastukseen, vedenottoon, jääolosuhteisiin, kulkuyhteyksiin, virkistyskäyttöön tai muuhun vesistön tai rantojen käyttöön taikka rakenteisiin. Alueella ei ole suojelualueita, vesiluontotyyppejä tai muita luonnon-suojelulain mukaan suojeltavia kohteita taikka muinaismuistolain mukaisesti rauhoitettuja kohteita. Hanke ei vaikuta haitallisesti Yli-Körkön kulttuurihistoriallisen ympäristön kulttuuriarvoihin, vaan sillä pyritään päinvastoin turvamaan kyseisiä arvoja.

Kiinteistötiedot ja käyttöoikeudet

Suojapenkereen 2 ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamiseen tarvittavan alueen omistus- ja käyttöoikeussuhteet jakautuvat seuraavasti:

Kemijoki Oy käyttöoikeus	0,1433 ha	41,6 %
Kemijoki Oy omistus	0,1226 ha	35,6 %
Muu omistus	0,0788 ha	22,8 %
Yhteensä	0,3447 ha	100,0 %

Kemijoki Oy omistaa tai sillä on pysyvä käyttöoikeus 77,2 %:iin tarvittavasta alueesta. Alla on esitetty karttapiirustus omistuksen jakautumisesta hankealueella.

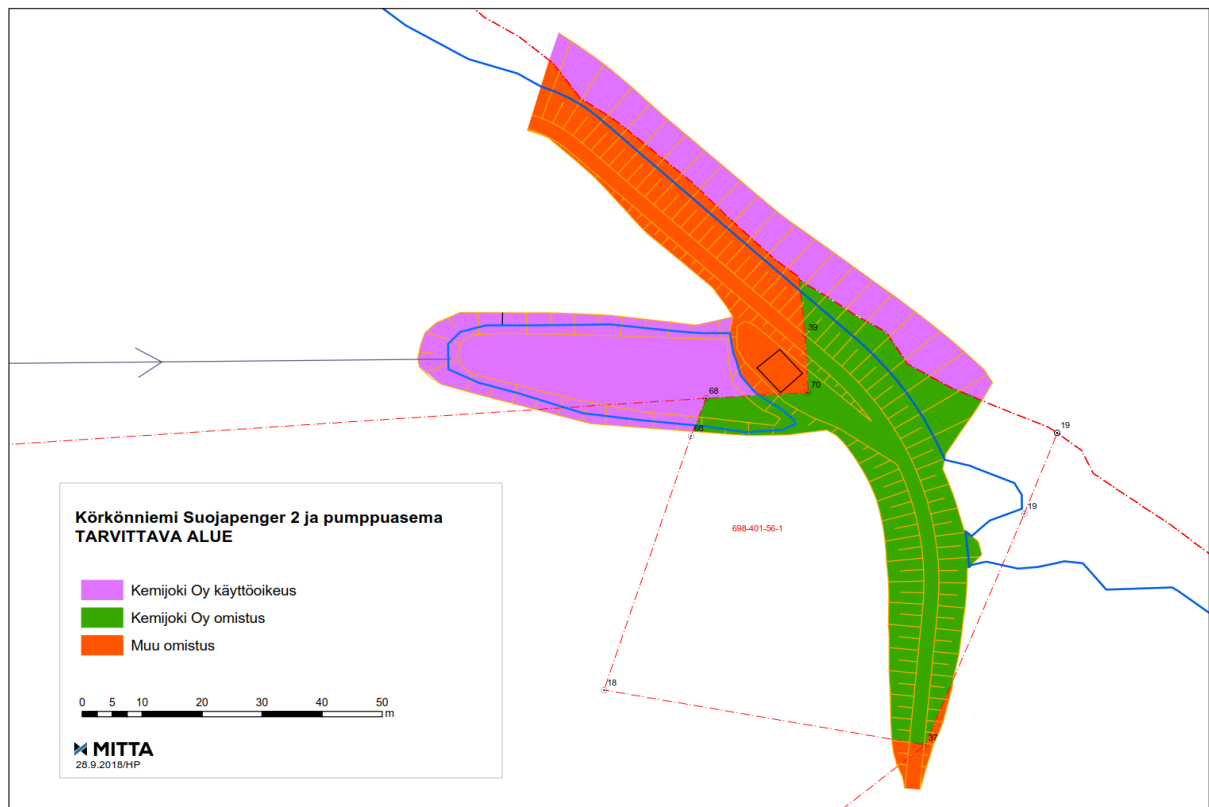

Hakija on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta muiden omistamiin suojapenkereen 2, pumppaamon ja pumppausaltaan alueisiin siltä osin kuin hakijalla ei ole niihin omistusoikeutta tai pysyvää käyttöoikeutta sekä tehnyt korvausesityksen.

Korvausten perusteena olevat yksikköhinnat ovat:

<u>Maapohjan yksikköhinnat</u>	<u>€/ha</u>
<u>Metsämaa</u>	
Tuore kangas (HMT)	340
<u>Peltomaa</u>	
Kivennäismaan hyväkuntoinen pelto (PI)	3 200
<u>Puustokorvaukset</u>	<u>€</u>
Mäntytukki	57
Kuusitukki	55
Mäntykuitu	18
Kuusikuitu	20
Koivukuitu	17

Puustoarviot perustuvat 30.11.2005 tilanteeseen. Vuosien 2006–2018 lisäkasvun arvioidaan olevan 26 % (2 %:n vuotuinen kasvu), mikä on lisätty korvausmäärään.

Hakija on katsonut, että pysyvä käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaisesti, koska hankkeelle ovat olemassa vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset ja luvan hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella enemmän kuin puolta tarvittavasta alueesta.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Rovaniemen kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 7.12.2018. Kuulutus on ollut nähtävillä Rovaniemen kaupungissa sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa 6.11.–7.12.2018 välisenä aikana. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Tiedoksiantokuulutuskirjeen yhteydessä on lähetetty hakijan tekemät tilakohtaiset korvausesitykset niille asianosaisille, joiden omistamien tilojen osalta on haettu pysyvää käyttöoikeutta.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousviranomaiselta, Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomaiselta, Rovaniemen kaupungilta ja sen ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta sekä Museovirastolta.

Hakemuskuulutus sekä keskeiset osiot hakemusasiakirjoista on julkaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Lausunnot

1) **Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue** on lausunnossaan todennut, että suunnitellun rakentamiskohteen lähiympäristössä on ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmän mukaan (5.12.2018) siperianvehnän (2 kpl) ja tulvasammalen (1 kpl) esiintymät. Siperianvehnä on uhanalainen (luonnonsuojeluasetus 160/1997) laji, joka on luokiteltu vaarantuneeksi (Suomen lajien uhanalaisuus 2010). Tulvasammal kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymät tulee ottaa huomioon toiminnassa niin, ettei esiintymiä vaaranneta.

ELY-keskuksella ei ole muutoin huomautettavaa hakemuksen ja suunnitelman johdosta.

2) **Museovirasto** on todennut, että alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009, rky.fi) aluekohteeseen ”Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat”.

Museoviraston saamien asiakirjojen mukaan suojapengerhanke ei vaikuta Kemijoen virtaamiin, vedenkorkeuksiin tai virtausnopeuksiin, voimantuotantoon, alueen vesiliikenteeseen, kalastukseen, vedenottoon, jääolosuhteisiin, kulkuyhteyksiin, virkistyskäyttöön tai muuhun vesistön tai rantojen käyttöön taikka rakenteisiin. Hankealueella ei ole luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia kohteita taikka muinaismuistolain mukaisesti rauhoitettuja kohteita.

Museoviraston näkemyksen mukaan suojapengerhankkeella ei ole vaikutusta vesialueiden arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Hankesuunnitelma-alueen itäpuolella, Ylitalon kaakkoispuoleisella pellolla, sijaitsee muinaisjäännösrekisteriin merkitty historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännöskohde, Ylikörkkö (lapinkenttä, rekisteritunnus 1000012026). Oltuaan vielä yhteydessä alueen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun toimivaltaiseen Lapin maakuntamuseoon Museovirasto toteaa, ettei hankkeella myöskään arvioida olevan vaikutusta maa-alueiden arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta Museovirasto on lausunnossaan 10.11.2006 (326/304/2006) todennut, että Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja veden padotus johtavat väistämättä kielteisiin muutoksiin Kemijoen kulttuurimaisemassa Korkön taloryhmän kohdalla, mutta haitalliset vaikutukset ovat kohtuullisesti sovitettavissa kulttuuriympäristön vaalimistarpeisiin, jos viraston ehdotukset tulevasta padotustasosta sekä yksityiskohtaisesta ympäristösuunnittelusta otetaan asianmukaisesti huomioon. Nyt esitetyn hakemuksen mukaan tavoitteena on säilyttää alueella olevia viljeltyjä pelloja viljelykelpoisina mahdollisimman laajalti. Alue on suunniteltu muotoiltavaksi siten, että kaikki käyttöön jäävät pellot ovat mantereeseen kuuluvia. Alueella tehtävien kuivatusjärjestelmien avulla parannetaan pellojen viljelykelpoisuutta. Viljelytoiminnan kannalta tarpeellisia latorakennuksia on mahdollisuuksien mukaan pyritty

säilyttämään entisillä paikoilla. Maisemakuva pyritään hakemuksen mukaan säilyttämään perinteisenä maalaismaisemana, jota ympäröivät vanhat rakennukset ja pihapiirit. Museovirasto ei näe estettä luvan myöntämiselle myöskään rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman suojeleluun liittyvistä syistä.

Hakijan selitys ja hakemuksen täydennys

Selitys

Hakija on aluehallintovirastoon 28.2.2019 saapuneessa selityksessä todennut seuraavaa:

1) Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kemijoki Oy toteaa, että kumpikaan lausunnossa mainituista lajeista, siperianvehnä tai tulvasammal, eivät ole luonnonsuojelulain 42 §:n mukaisia rauhoitettuja lajeja, luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisia erityisesti suojeltavia lajeja taikka EU:n luontodirektiivin liitteissä mainittuja suojeltavia lajeja. Siperianvehnä on uhanalainen laji, jonka uhanalaisuusluokka on ”vaarantunut”. Laissa ei ole säädetty uhanalaisten lajien (joilla ei ole laissa mainittua muuta suojelustatusta) esiintymien hävittämiskieltoa (LSL 42 § 2 momentti, 47 § 2 momentti sekä luontodirektiivin säännökset) eikä kyseisiin esiintymiin liity lakiperusteisia tai muitakaan oikeusvaikutuksia.

Tulvasammal ei ole uhanalainen laji, vaan se kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. Silmälläpidettäväksi arvioitu laji ei täytä minkään uhanalaisuusluokan kriteereitä.

ELY-keskuksen mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymät tulee ottaa huomioon toiminnassa niin, ettei esiintymiä vaaranneta. ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan lajit eivät ole rauhoitettuja eikä niiden status edellytä lakiperusteisia suojelutoimenpiteitä, mutta ne tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa hankkeessa huomioon. ELY-keskuksen mukaan kumpakaan edellä mainittua lajia ei koske hävittämiskielto.

Kemijoki Oy pyrkii suojaamaan esiintymät tai siirtämään ne lajien kannalta soveltuvaan ympäristöön, sikäli kun tällaiset suojelutoimet on mahdollista toteuttaa rakennustyöt huomioiden luvan haltijan kannalta kohtuullisin toimenpitein ja kustannuksin.

2) Museovirasto

Kemijoki Oy:llä ei ole lausuttavaa Museoviraston lausunnon johdosta.

Hakemuksen täydennys

Kemijoki Oy sekä tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) omistajat ovat kaikkien osapuolten yhteisestä tahdosta solmineet sopimuksen, jonka mukaan lopullinen vahingon-, haitan- ja edunmenetysten korvauksia koskeva sopimus toteutetaan keskinäisillä maanvaihtosopimuksilla. Edellytyksenä maanvaihtosopimuksen tekemiselle on, että Kemijoki Oy tekee

vastaisuudessa Sierilän voimalaitoksen investointi- ja rakentamispäätöksen. Kaikki sopijapuolet katsovat osapuolten etujen, asian luonteen ja lupamääräyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi, että asiassa menetellään sopijapuolten yhteisen näkemyksen mukaisesti sopimalla asiasta täydennyksen liitteestä 4 ilmenevällä tavalla.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastolla on tätä asiaa ratkaistessaan ollut esillä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2011 antaman Sierilän voimalaitoksen lupapäätöksen nro 32/11/3 perusteena olleita asiakirjoja, mm. Yli-Körkön maisemakuvan muutostarkastelu (liite 16) sekä tiloja Keskitalo (698-401-56-36) ja Ylitalo (698-401-56-6, nykyisin 698-401-56-50) koskevat tilakortit.

PÄÄASIARATKAISU

Aluehallintovirasto hyväksyy Kemijoki Oy:n esittämän vaihtoehtoisen suunnitelman Körkönniemessä olevan tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) peltojen viljelykelpoisuuden turvaamiseksi.

Tilalle Uusikörkkö (698-401-56-35) aiheutuvat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset tulee kokonaisuudessaan korvata hakemuksessa esitetyn sopimuksen mukaisesti tai muulla Kemijoki Oy:n ja tilan Uusikörkkö omistajien yhteisesti sopimalla tavalla. Sierilän voimalaitoksen rakentamista koskevan lupapäätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksessä 7 määrättyä vakuutta ei tarvitse asettaa, mikäli korvausvelvollisuus on täytetty ennen kuin Sierilän voimalaitoshankkeeseen kuuluvat rakennustyöt aloitetaan.

Aluehallintovirasto myöntää Kemijoki Oy:lle vesitalousluvan suojapenkeeseen 2 ja siihen liittyvien pumppaamon ja pumppausaltan rakentamiseen Kemijoen vesistöalueelle Rovaniemen kaupungissa hakemuksen mukaisesti siten kuin lupamääräyksistä ilmenee. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto myöntää Kemijoki Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden suojapengertä 2, pumppaamoja ja pumppausallasta varten tarvittaviin 0,139 hehtaarin (kuvio 2) kokoiseen osaan tilasta Keskitalo (698-401-56-36), 0,011 hehtaarin (kuvio 1 ja 2) kokoiseen osaan tilasta Lapinrinne (698-401-56-47) sekä 0,004 hehtaarin (kuvio 1) kokoiseen osaan tilasta Ylitalo (698-401-56-50) hakemuksen liitteenä 3.1.–3.3. olevien tilakorttien ja liitteenä 5.1.–5.3. olevien karttaliitteiden mukaisesti.

Aluehallintovirasto määrää Kemijoki Oy:n maksamaan pysyvästä käyttöoikeudesta tämän päätöksen liitteen 2 mukaiset kertakaikkiset korvaukset. Lisäksi aluehallintovirasto määrää luvan saajan esityksen mukaisesti kertakaikkiset korvaukset myös tilakorteissa esitettyjen veden alle jää-

vien ja vettyvien alueiden osalta. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

- 1) Tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) peltojen viljelykelpoisuus on turvattava ja suojapenger 2 sekä siihen liittyvät pumppaamo ja pumpppausallas on rakennettava hakemuksen liitteenä olevien seuraavien suunnitelmien ja piirustusten osoittamalla ja hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla sekä piirustusten osoittamissa paikoissa:
 - Hakemuksen liite 3 "Selvitys 18.5.2018. Teknis-taloudellinen selvitys Kärkönniemen suojaamiseksi pengerrysten ja pumppaamon avulla"
 - Hakemuksen liite 4 "Kärkönniemi, maisemointi pengerryksen ja pumppaamon avulla. Maisemointi MK 1:2 000. Leikkaukset MK 1:200/200"
 - Hakemuksen täydennyksen 28.9.2018 liite 1 "Rekisterikartta suojapenger 2".

Kaikki korkeudet on sidottava N₄₃-korkeustasoon.

Suojapenkereen 2 yksityiskohtaisessa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on noudatettava, mitä patoturvallisuuslaissa ja patoturvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa on säädetty. Suojapenkereestä on tehtävä asianmukainen ilmoitus patoturvallisuusviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

- 2) Suunnitelmaan saadaan Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen tai yksityiseen etuun.

Töiden suorittaminen

- 3) Suojapenkereen 2 rakentamisessa saadaan käyttää ainoastaan puhdaita maa-aineksia. Maa-ainekset saadaan läjittää edellä lupamääräyksessä 1 sanottujen piirustusten osoittamalla tavalla maa- ja vesialueelle penkereen kohdalle siten, että maa-ainekset muotoillaan asianmukaisesti ympäröivään maastoon sopeutuviksi ja huolehditaan siitä, että niitä ei pääse läjitystyön aikana valumaan takaisin vesistöön. Läjityksen syöpyminen pengerrakenteen kohdalla on estettävä tarkoitukseen sopivalla pintaverhoilulla ja tarvittaessa reunaluiskan vahvistuksella
- 4) Rakennustyöt on suoritettava sellaisilla työmenetelmillä ja siten, ettei niistä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Siperianvehnän ja tulvasammalen esiinty-

mät on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä säilyttämään. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä.

- 5) Veden samentumisesta kalastolle ja kalastukselle sekä rannan käytölle mahdollisesti aiheutuvat haitat on työn suunnittelulla pyrittävä rajaamaan mahdollisimman vähäisiksi. Muutoinkin samennusta aiheuttavat työt on tehtävä viivytyksettä ja mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Ranta- ja maa-alueilla työt tulee toteuttaa siten, että ympäristön luonnontila muuttuu mahdollisimman vähän.

Kunnossapito

- 6) Luvan saaja on velvollinen pitämään rakenteet hakemussuunnitelman mukaisessa kunnossa.

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

- 7) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräiset maa-ainekset sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.
- 8) Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.

Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava edunmenetyksen kärsineelle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

- 9) Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeudet raukeavat.

Tarkkailut

- 10) Luvan saajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa tämän päätöksen määräysten noudattamisesta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle.
- 11) Luvan saajan on pidettävä rakennustöiden aikana työmaapäiväkirjaa, johon on merkittävä päivittäin suoritettavat työvaiheet ja työaika, käytettyjen koneiden tyyppi ja määrä, havainnot toimenpiteiden vaikutuksesta vesistöön (esimerkiksi veden samentuminen), poikkeukset suunnitelmista sekä niiden syyt, sattuneet vahingot ja toimenpiteet niiden johdosta, toimintaa kohtaan tehdyt huomautukset sekä muut suoritettavat toimenpiteet ja havainnot, joilla voi olla merkitystä töiden vaikutusten arvioinnissa. Veden samentumista ja samentuneen alueen laajuutta tarkkaillaan työn aikana silmämääräisesti ja samentumisarvot merkitään työpäivittäin karttapohjalle.

Tarkkailutulokset on lähetettävä töiden päättymisen jälkeen viipymättä Lapin ELY-keskukselle sen hyväksymässä muodossa ja hyväksymällä tavalla. Tarkkailuaineisto on säilytettävä ja esitettävä pyydettyä niille asianosaisille, joiden etuun tai oikeuteen toimenpiteet saattavat vaikuttaa.

Ilmoitukset

- 12) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.
- 13) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta

Edunmenetyksen kärsijä voi vesilain 13 luvun 8 §:n 1 momentin perusteella aluehallintovirastolle tehtävällä hakemuksella vaatia luvan saajalta korvausta edunmenetyksestä, jota vesitalouslupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiasratkaisun perustelut

Tämän päätöksen mukaisesta rakentamisesta aiheutuu vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohdassa tarkoitettua suurempi yleisen ja yksityisen edun loukkaus. Luvan myöntämisen edellytyksiä on näin ollen arvioitava sanotun pykälän 1 momentin 2) kohdassa tarkoitetun vertailun perusteella.

Hanke perustuu Sierilän voimalaitoksen lainvoimaisessa vesitalouslupapäätöksessä nro 32/11/2 määrättyyn veloitteeseen. Hankkeen hyöty kytkeytyy osin myös Sierilän voimalaitoshankkeen voimataloudesta saataviin yksityisiin ja yleisiin hyötyihin, eikä hyötyä ole mahdollista yksiselitteisesti erottaa kokonaishyödyistä tai määrittää rahassa.

Tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) osalta voimalaitoshankkeen vaikutukset muuttuvat alun perin suunnitellusta maapohjan, rakennusten sekä elinkeinon supistumisen osalta. Tilan veden alle jäävä peltoala vähenee noin 3 hehtaarista noin 2 hehtaariin. Lisäksi vettyvällä vyöhykkeellä olevien peltojen määrä vähenee noin 4 hehtaarista alle 1 hehtaariin. Hankkeella turvataan tilan peltojen viljelykelpoisuutta ja vähennetään aiheutuvia menetyksiä. Hankkeen myötä myös tilan Keskitalo (698-401-56-36) vahinkoalueet vähenevät. Hankkeesta koituu yksityistä hyötyä näiden tilojen omistajille verrattuna alun perin voimalaitoksen lupahakemuksessa suunniteltuun.

Vesilain 13 luvun 13 §:n mukaan korvauksista saadaan sopia. Luvan saaja ja tilan Uusikörkkö (698-401-56-35) omistajat ovat tehneet sopimuksen siitä, että kaikki maatilalle aiheutuvat menetykset tullaan korvaamaan maanvaihdon. Välirahaa ei käytetä. Lopullinen maanvaihtokirja tehdään Sierilän voimalaitoksen rakentamispäätöksen jälkeen. Koska lopullista korvausvelvollisuuden täyttävää asiakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu, on pääasiallisuudessa tarpeen määrätä asiasta. Vesilain 13 luvun 13 § huomioon ottaen aluehallintovirasto hyväksyy luvan saajan esityksen korvausvelvollisuuden täyttämiseksi sopimuksessa esitetyllä tavalla. Mikäli korvausvelvollisuus on täytetty (maanvaihtokirja allekirjoitettu) ennen voimalaitoksen rakentamistöihin ryhtymistä, ei päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksessä 7 sanotun vakuuden asettaminen ole tarpeen.

Yksityisenä edunmenetyksenä otetaan huomioon tässä päätöksessä maksettavaksi määrätty kertakaikkiset korvaukset, yhteensä 1 305,83 euroa.

Hankealueen lähiympäristössä on siperianvehnän ja tulvasammalen esiintymät. Siperianvehnä on uhanalainen laji, joka on luokiteltu vaarantuneeksi. Tulvasammal kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. Lajeja ei koske luonnonsuojelulain mukaiset rajoitukset. Esiintymät pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Muutoin hankkeen vaikutusalueella tai hankealueella ei ole suojelualueita tai muita erityisiä luontoarvoja, joille hankkeella olisi vaikutuksia.

Hanke ei ole kaavan vastainen.

Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hankkeesta aiheutuu töiden aikana vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista. Kun työt suoritetaan lupamääräysten mukaisesti, niistä ei aiheudu sanottavaa haittaa vesialueelle tai sen käytölle. Ennalta arvioiden samentumishaitat ovat niin vähäisiä, että niistä ei aiheudu vesilain mukaan korvattavaa tai toimenpitein hyvittävää tai estettävää edunmenetystä. Hankkeesta ei myöskään aiheudu vesistön ekologisen tilan huonontumista eikä se vaikeuta Kemin vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen vesistön tilatavoitteiden saavuttamista.

Edellä sanotun perusteella hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin nähden. Hanke ei vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa eikä suuresti huononnan paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Luvan myöntämisedellytykset ovat vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan olemassa.

Käyttöoikeuksien myöntäminen

Vesilain 2 luvun 13 §:ssä (8.9.2017/611) säädetään muun muassa, että hankkeesta vastaavalle voidaan myöntää oikeus toiselle kuuluvaan alueeseen, jos alue on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi tarpeen esimerkiksi laitetta, rakennusta tai muuta rakennelmaa sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten tai, jos alue on tarpeen yleisen tai yksityisen

edun suojaamiseksi tarvittavaa laitetta tai rakennelmaa sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten. Oikeus toisen alueeseen tai rakennelmaan voidaan myöntää, jos 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset vesitaloushankkeelle ovat olemassa ja hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella enempää kuin puolta tarvittavasta alueesta. Jos kysymys on hakijalle ja muille yhteisesti kuuluvasta alueesta, oikeuden myöntäminen edellyttää, että toimenpiteiden kohteeksi joutuva alue ei ole sanottavasti suurempi hakijan osuutta vastaavaa osaa yhteisestä alueesta.

Käyttöoikeushakemuksen kohteena olevat alueet jäävät suojapenkereen 2 ja siihen liittyvien rakenteiden (pumppaamo ja pumppausallas) alle. Käyttöoikeutta on haettu siltä osin kuin luvan saaja ei jo hallitse alueita omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden nojalla. Luvan saaja hallitsee omistusoikeuden ja pysyvän käyttöoikeuden perusteella enempää kuin puolta hanketta varten tarvittavasta alueesta. Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 mukaiset luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet edellä pääasiallisen perusteluista ilmenevästi. Näin ollen käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Käyttöoikeus on myönnetty hakemuksen sanamuodosta poiketen, mutta tilakorteissa esitetyn mukaisesti myös sellaisiin edellä sanottujen rakenteiden alle jääviin alueisiin, joihin luvan saajalla on jo lainvoimaisen päätöksen nro 32/11/2 nojalla käyttöoikeus, mutta se on myönnetty eri tarkoitusta varten (padotusalue). Koska käyttöoikeuden peruste muuttuu, on käyttöoikeus tarpeen myöntää näihin alueisiin uudelleen uutta käyttötarkoitusta varten (maapatoalue).

Selvyyden vuoksi todetaan vielä, että luvan saajalla on lainvoimaisen päätöksen nro 32/11/2 nojalla pysyvä käyttöoikeus tilakorteissa esitettyihin edelleen veden alle jääviin alueisiin, minkä vuoksi niiden osalta käyttöoikeusasiaa ei ole tarpeen ratkaista uudelleen eikä käyttöoikeutta näiden osalta ole myöskään haettu.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksissä 1 ja 2 on annettu tarpeelliset rakenteita koskevat määräykset.

Lupamääräyksissä 3–5 sekä 7–8 on annettu tarpeelliset määräykset töiden suorittamiseksi ja työnaikaisten haittojen minimoimiseksi ja lupamääräyksessä 6 rakenteiden kunnossapidosta.

Suojapenkereen rakentamisesta voi aiheutua rakennustyön aikana samentumista vesialueella. Hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seuraamusten toteamiseksi on luvan saajalle määrätty töiden aikainen tarkkailuvelvoite lupamääräyksissä 10–11.

Töiden aloittamisesta ja valmistumisesta on annettu tarpeelliset määräykset lupamääräyksissä 12–13.

Korvausten perustelut

Luvan saaja on tehnyt korvausesitykset, mitkä ilmenevät hakemuksen oheen liitetystä tilakohtaisista vahinkoarviointikorteista (tilakortit). Korvausesitykset koskevat tilojen Keskitalo (698-401-56-36), Ylitalo (698-401-56-50) ja Lapinrinne (698-401-56-47) alueita. Korvauksia on esitetty nyt haettujen käyttöoikeusalueiden (penger 2, pumppaamo ja pump-pausallas) lisäksi myös vettyvien ja veden alle jäävien alueiden osalta. Esitetyt puustokorvaukset koskevat osittain myös näitä alueita.

Luvan saajan esittämien korvausten perusteet ovat samat kuin Sierilän voimalaitoshanketta koskevassa päätöksessä. Puustokorvauksissa on kuitenkin otettu huomioon vuosien 2006–2018 aikainen puuston lisäkasvu.

Sierilän voimalaitosta koskevassa 31.5.2011 annetussa päätöksessä nro 32/11/2 käytettiin Rovaniemen kaupungissa Kemijokivarressa sijaitsevien pysyvään käyttöön otettavien tai lunastettavien maa-alueiden yksikköhintoja seuraavia Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n vuonna 2008 suorittamia arviointeja vastaavia arvoja, jotka oli korotettu tammi-kuun 2011 pisteluvun mukaiseksi (pisteluku 1/2011=1783). Elinkustannusindeksin mukaisesti lasketut yksikköhinnat olivat:

Kivennäismaan hyväkuntoinen pelto (PI)	3 200 euroa/ha
Tuore ja kuivahko kangas (HMT, EMT)	340 euroa/ha

Aluehallintovirasto hyväksyy luvan saajan esityksen perusteiltaan, mutta korottaa korvauksia elinkustannusindeksin mukaisesti korotettuun rahanarvoon. Vuoden 2019 maaliskuun elinkustannusindeksillä (pisteluku 3/2019=1961) nykypäivän rahanarvoon muutettuna edellä sanotut yksikköhinnat ovat seuraavaan tasaeuroon pyöristettyinä seuraavat:

Kivennäismaan hyväkuntoinen pelto (PI)	3 520 euroa/ha
Tuore ja kuivahko kangas (HMT, EMT)	374 euroa/ha

Luvan saajan esittämät puun yksikköhinnat ovat mäntytukki 57,00 euroa/m³, kuusitukki 55,00 euroa/m³, mäntykuitu 18,00 euroa/m³, kuusikuitu 20,00 euroa/m³ ja koivukuitu 17,00 euroa/m³. Puun kantohinnat ovat olleet viime aikoina laskussa. Maaliskuun 2019 tilanteessa Rovaniemen metsänhoitoyhdistyksen alueella esimerkiksi mäntytukin hinta on ollut noin 50,00 euroa/m³ ja kuusitukin hinta alle 50,00 euroa/m³. Aluehallintovirasto hyväksyy luvan saajan esittämät puun yksikköhinnat.

Korvaukset määrätään luvan saajan esityksen mukaisesti myös veden alle jäävien ja vettyvien alueiden osalta. Patorakenteen ja veden alle jäävien alueiden korvaukset määrätään vesilain 13 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti puolitoistakertaisesti korotettuna ja vettyviä alueita koskevat korvaukset lasketaan kertoimella 0,5.

Vesilain 13 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti korvaukset määrätään maksettavaksi ennen rakentamiseen ryhtymistä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §, 11 § ja 18 §, 13 luvun 7 §:n 1 momentti, 9 §, 11 §, 16 § ja 17 §

Korkolain 4 ja 12 §

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Kemijoki Oy:n ryhtymään hakemuksen mukaisesti suojapenkereen 2, pumppaamon ja pumppausaltaan rakentamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 10 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Määrätty vakuus on asetettava joko omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaaja on Lapin aluehallintovirasto tai pankkitalletuksena, josta on toimitettava Lapin aluehallintovirastolle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Lapin aluehallintoviraston hyväksi.

Aluehallintovirasto vapauttaa vakuuden hakijan hakemuksesta, kun sen peruste on lakannut olemasta voimassa.

Perustelut

Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen, jotta rakennustyöt voidaan suorittaa suunnitellussa aikataulussa. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu määrättyjä korvauksia lukuun ottamatta muita edunmenetyksiä ulkopuolisille.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan päätöksen mukaisesti suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Aluehallintovirasto arvioi, että asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus on riittävä niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Vakuus veloitetaan sen mahdollisen realisoimisen turvaamiseksi asetamaan omavelkaisena pankkitakauksena tai -talletuksena.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin vastaaminen

- 1) Lapin ELY-keskuksen huomautus siperianvehnän ja tulvasammalen osalta on otettu huomioon lupamääräyksestä 4 ilmenevästi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai rajoittaa päätöksen täytäntöönpanoa.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 4 500 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy hakemuksen vireille tulon ajankohtana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Hakemus perustuu lupamääräyksessä asetettuun veloitteeseen. Asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa ei ole erikseen määritelty hintaa tällaiselle hankkeella, minkä vuoksi maksu peritään tuntihinnan mukaisesti (60 euroa/t). Hakemuksen käsittelyn vaatima tuntimäärä on ollut 75 tuntia, joten hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 4 500 euroa.

ILMOITUS KÄYTTÖOIKEUDESTA

Aluehallintovirasto ilmoittaa myönnetystä käyttöoikeudesta maanmittauslaitokselle tämän päätöksen saatua lainvoiman.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostilla

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki, kaavoitusviranomainen

Rovaniemen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Hannu Puranen

Anna-Maria Juntunen

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Hannu Puranen (puheenjohtaja) ja Anna-Maria Juntunen (esittelijä).

Liitteet

Liite 1 Valitusosoitus

Liite 2 Korvausliite

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu- tosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Vaasan hallinto-oikeudelle.												
Valitusoikeus	Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat- taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asi- anomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusoikeus on myös saamelaiskärä- jillä ja kolttien kyläkokouksella sen mukaan, kuin ympäristönsuojelulaissa ja ve- silaissa säädetään.												
Valitusaika	Valitusaika päättyy 17.6.2019 , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos- kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähkö- posti: vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai- semmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali- tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka- ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet- tävässä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi- vänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti- maksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös- kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on vali- tuskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja PSAVI/2065/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/2065/2018 har godkänts elektroniskt

Juntunen Anna-Maria 10.05.2019 12:52

Puranen Hannu 10.05.2019 12:19